СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Складывающиеся опоры освещения — несиловые металлические конструкции, ствол которых состоит из двух частей, соединённых шарниром. Основное преимущество — обслуживание светильников с уровня земли без использования подъёмной техники.

Номенклатура	Высота ствола мачты, м	Ветровой район	Диаметр верха, мм	Диаметр основания, мм	Форма фланца	Вес, кг
ОГКС-Н	H**	В	Dв	Dн	К/Д	m*
ОГКС-5	5	I–IV	75	136	К	69
ОГКС-6	6	I–IV	75	141	К	82
ОГКС-7	7	I–IV	75	165	К	105
ОГКС-8	8	I–IV	75	168	К	119
ОГКС-9	9	I–IV	75	185	К	142
ОГКС-10	10	I–IV	75	195	К	162
ОГКС-12	12	I–IV	100	225	К	234
ОГКС-14	14	I–IV	100	280	К	325

* Вес указан расчётный (теоретический), без установленного оборудования; фактический вес уточняется индивидуально.

** Высоты опор базовые; высота и параметры могут изменяться в зависимости от технического задания.

При размещении заказа уточняются условия ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350). Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и характеристики изделия. Для уточнения фактических характеристик обращайтесь к специалистам.

НОРМАТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

ГОСТ Р 32947-2014, СТО 15868508-001-2018. Сталь ВСт3пс (С245); для особых условий допускается 09Г2С (С345). Эксплуатация в I–IV ветровых районах по СП 20.13330.2016.


АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021. Суффикс «-ц» можно не указывать; «-б/п» — без покрытия, «-ц/л» — цинкование с последующей окраской.


КОНСТРУКЦИЯ, УЗЛЫ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Чертежи изделия и принципиальные узлы крепления


ОБЩИЙ ВИД ОПОРЫ

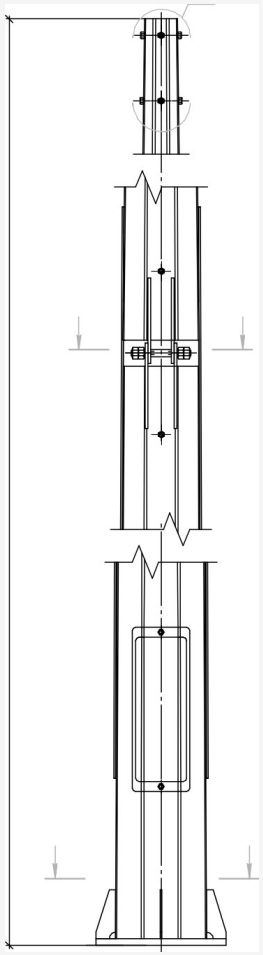

ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

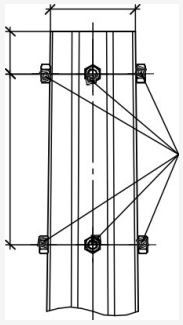

ФЛАНЕЦ ОСНОВАНИЯ

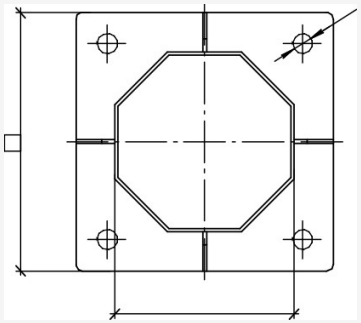

СПОСОБ ПОДВОДА ПИТАЮЩЕГО КАБЕЛЯ

Исполнение «02» — подземный ввод кабеля.

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ

- Опора
- Болты крепления кронштейна и гайка заземления
- DIN-рейка для установки электрооборудования
- Паспорт на изделие

Дополнительно заказываются: кронштейн для светильников, фундаментный блок и метизы для крепления к фундаменту.