НЕСИЛОВЫЕ ПРЯМОСТОЕЧНЫЕ ГРАНЕНЫЕ ОПОРЫ

Несиловые опоры предназначены для устройства наружного электроосвещения только с подземным подводом кабеля, а также установки кронштейнов с осветительными приборами. Монтаж других видов конструкций, таких как рекламные щиты и дорожные знаки, должен быть учтен в расчете прочности опор согласно ветровому району размещения и согласован с производителем.

Номенклатура		Вес с учетом покрытия[2], кг	Ветровой район	Высота надземной части, м	Тип кронштейна	Диаметр верхней части, мм	Диаметр нижней части, мм	Заглубление, м
По ГОСТ 32947-2014	Марка по каталогу[1]			H		Dв	Dн	h1
МНО-ПГ-4/5,0-02	НПГ-4/5,0-02	27,7	V	3,0	Ф2	60	108	1,0
МНО-ПГ-5/6,0-02	НПГ-5/6,0-02	37,0	IV	4,0	Ф2	60	120	1,0
МНО-ПГ-6,2/7,4-02	НПГ-6,2/7,4-02	46,2	III	5,0	Ф2	60	122	1,2
МНО-ПГ-7,2/8,4-02	НПГ-7,2/8,4-02	59,0	III	6,0	Ф2	60	140	1,2
МНО-ПГ-8,5/10,0-02	НПГ-8,5/10,0-02	73,1	III	7,0	Ф2	60	150	1,5
МНО-ПГ-9,5/11,0-02	НПГ-9,5/11,0-02	85,6	III	8,0	Ф2	60	160	1,5
МНО-ПГ-9,5/11,0-02	НПГ-9,5/11,0-02	130,3	V	8,0	Ф2, Ф3	68	185	1,5
МНО-ПГ-11/13,0-02	НПГ-11/13,0-02	114,1	III	9,0	Ф2, Ф3	68	185	2,0
МНО-ПГ-11/13,0-02	НПГ-11/13,0-02	161,2	IV	9,0	Ф4	75	195	2,0
МНО-ПГ-12/14,0-02	НПГ-12/14,0-02	124,5	II	10,0	Ф2, Ф3	68	185	2,0
МНО-ПГ-12/14,0-02	НПГ-12/14,0-02	164,4	III	10,0	Ф2, Ф3	68	185	2,0
МНО-ПГ-12/14,0-02	НПГ-12/14,0-02	171,7	IV	10,0	Ф4	75	189	2,0
МНО-ПГ-12/14,0-02	НПГ-12/14,0-02	217,2	V	10,0	Ф6, Ф7	100	232	2,0

1 *Допускаются другие каталожные обозначения.*

2 *Вес, указанный в таблицах, является расчетным (теоретическим). Допускается отклонение фактического веса от расчетного.*


Опоры освещения соответствуют требованиям ГОСТ Р 32947-2014, СТО 15868508-001-2018. Изготавливаются из стали марки ВСт3пс (С245), с возможностью использования стали 09Г2С (С345) для особых условий эксплуатации.


Продукция ООО «ПК «АртеМеталлГрупп» проходит антикоррозийную обработку методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-2021, при этом "-ц" допускается не указывать. В других случаях необходимо указать тип соответствующего покрытия ("-б/п" — без покрытия, "-ц/л" — цинковое покрытие с последующей окраской).


Несиловые опоры предназначены для эксплуатации в I-VII ветровых районах согласно СП 20.13330.2016. Показатели ветровых районов указаны для статистически наиболее частого варианта размещения светильников и кронштейнов.


Для уточнения фактических характеристик и получения подробной консультации обращайтесь к нашим специалистам.

Несиловые прямостоечные гранёные опоры

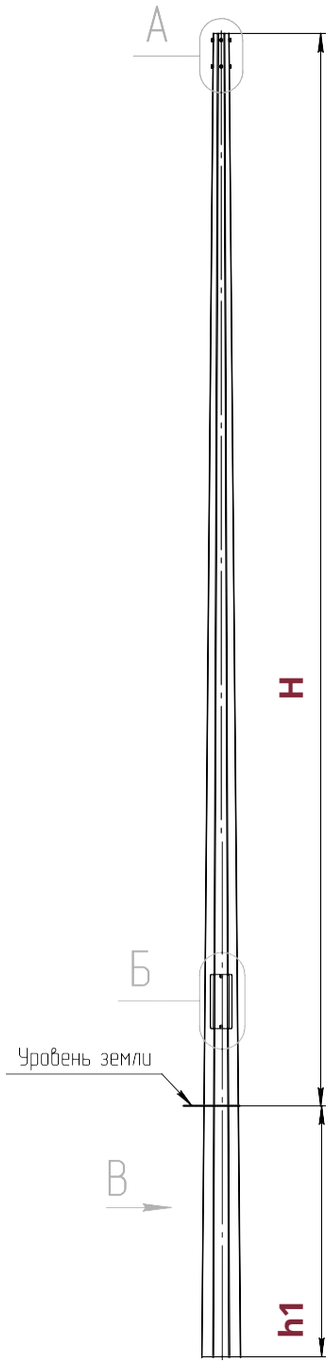

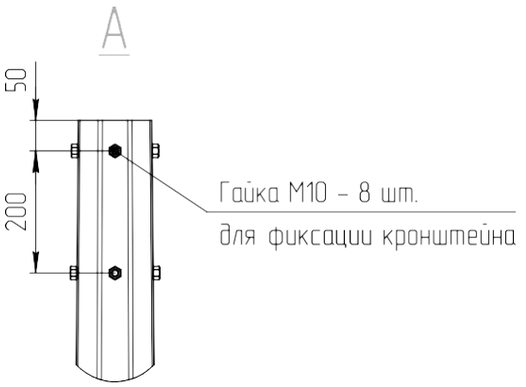

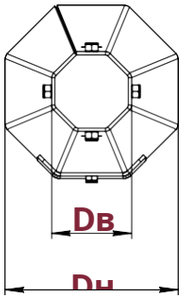

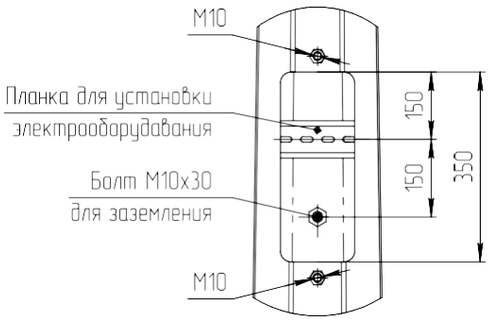



Способ подвода питающего кабеля:

02 – подземный

В комплект поставки входят:

- Опора
- Болты для крепления кронштейна
- Гайка заземления
- DIN-рейка для установки электрооборудования
- Паспорт на изделие

- **Дополнительно к опоре необходимо**

заказать: кронштейн для осветительных приборов.