НЕСИЛОВЫЕ ПРЯМОСТОЕЧНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ОПОРЫ

Несиловые опоры предназначены для устройства наружного электроосвещения только с подземным подводом кабеля, а также установки кронштейнов с осветительными приборами. Монтаж других видов конструкций, таких как рекламные щиты и дорожные знаки, должен быть учтен в расчете прочности опор согласно ветровому району размещения и согласован с производителем.

Номенклатура		Вес с учетом покрытия,[2] кг	Ветровой район	Высота надземной части, м	Тип кронштейна [3]	Диаметр верхней секции, мм	Диаметр средней секции, мм	Диаметр нижней секции, мм	Заглубление, м
По ГОСТ	По каталогу[1]			H		Dв	Dс	Dн	h1
МНД-П-5,0/6,2-02-ц	НП-5,0/6,2-02-ц	58,0	IV	5	О7/Ф2	76		108	1,2
МНТ-П-6,0/7,2-02-ц	НП-6,0/7,2-02-ц	82,8	IV	6	О7/Ф2	76	108	133	1,2
МНТ-П-7,0/8,5-02-ц	НП-7,0/8,5-02-ц	97,7	IV	7	О7/Ф2	76	108	133	1,5
МНТ-П-8,0/9,5-02-ц	НП-8,0/9,5-02-ц	105,3	IV	8	О7/Ф2	76	108	133	1,5
МНТ-П-9,0/11,0-02-ц	НП-9,0/11,0-02-ц	137,8	IV	9	О7/Ф2	76	133	159	2,0
МНТ-П-10,0/12,0-02-ц	НП-10,0/12,0-02-ц	150,4	IV	10	О7/Ф2	76	133	159	2,0

1 *Допускаются другие каталожные обозначения.*

2 *Вес, указанный в таблицах, является расчетным (теоретическим). Допускается отклонение фактического веса от расчетного.*

3 *По умолчанию трубчатые опоры изготавливаются под кронштейн с типом крепления "О" (обечайка).*
В случае размещения на опоре кронштейна типа "Ф" (фланцевый), это необходимо дополнительно указать в заказе на производство.


Опоры освещения соответствуют требованиям ГОСТ Р 32947-2014, СТО 15868508-001-2018. Изготавливаются из стали марки ВСт3пс, Ст20.


Продукция ООО «ПК «АртМеталлГрупп» проходит антикоррозийную обработку методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-2021, при этом "-ц" допускается не указывать. В других случаях необходимо указать тип соответствующего покрытия ("-б/п" — без покрытия, "-ц/л" — цинковое покрытие с последующей окраской).

Несиловые опоры предназначены для эксплуатации в I-VII ветровых районах согласно СП 20.13330.2016. Показатели ветровых районов указаны для статистически наиболее частого варианта размещения светильников и кронштейнов.


Для уточнения фактических характеристик и получения подробной консультации обращайтесь к нашим специалистам.

Несиловые прямостоечные трубчатые опоры

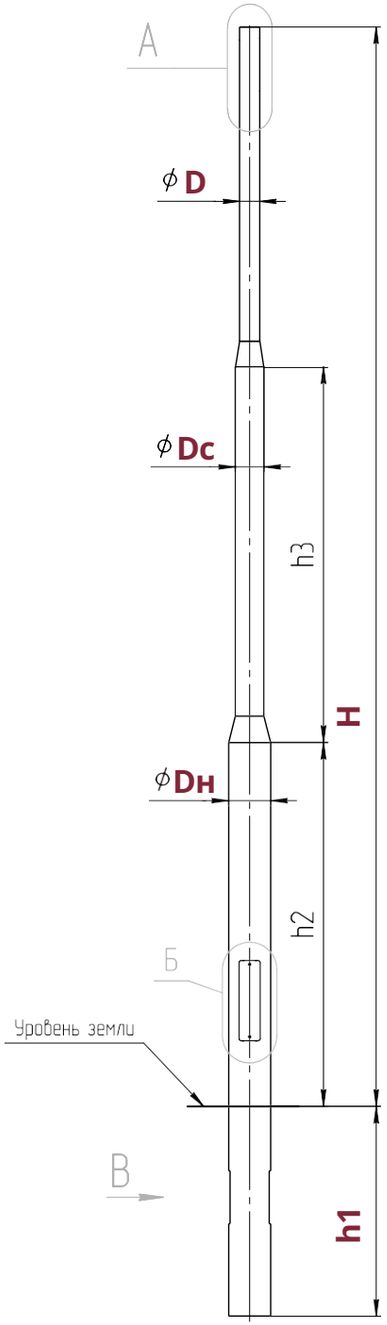


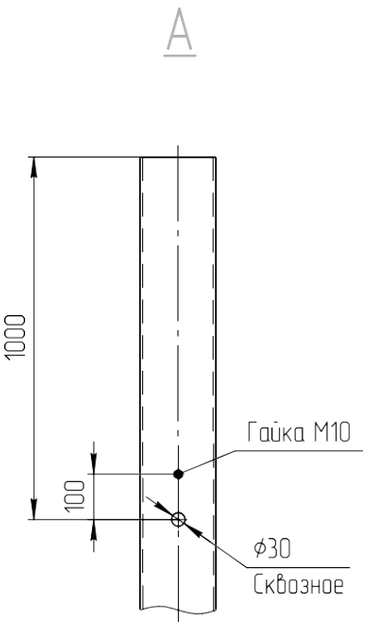


Исполнение «Б»
кронштейн типа «О»
по умолчанию

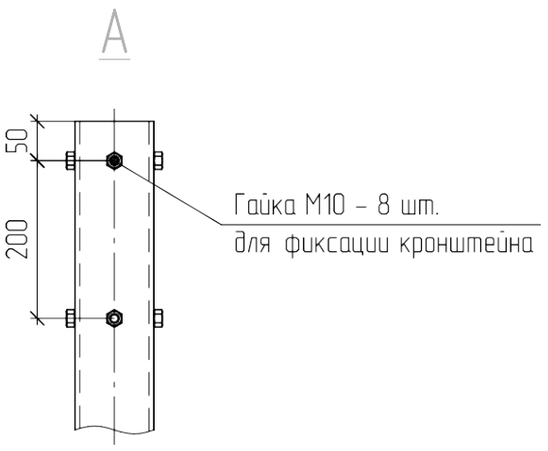

Исполнение «Б»
кронштейн типа «8»

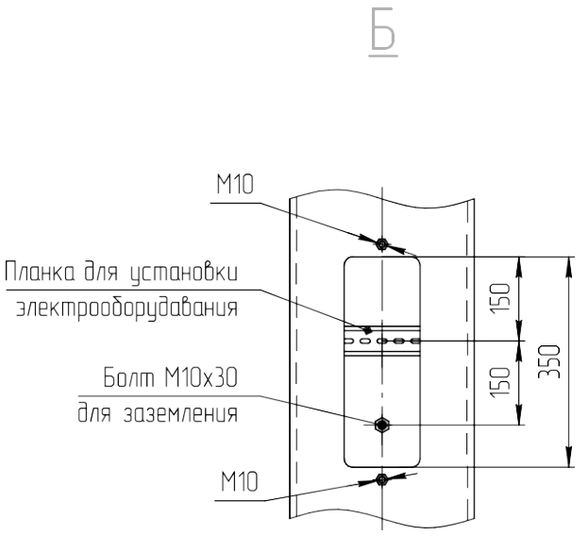

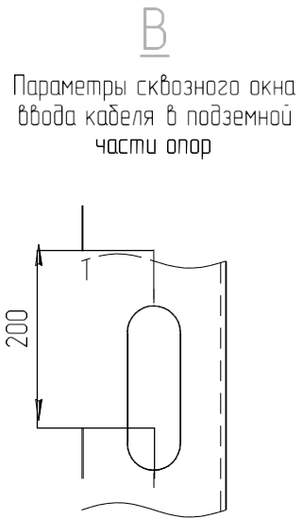

Способ подвода питающего кабеля:

02 – подземный

В комплект поставки входят:

- Опора
- Болты для крепления кронштейна
- Гайка заземления
- DIN-рейка для установки электрооборудования
- Паспорт на изделие

Дополнительно к опоре необходимо заказать:

кронштейн для осветительных приборов.