СИЛОВЫЕ ПРЯМОСТОЕЧНЫЕ ГРАНЕНЫЕ ОПОРЫ

Силовые опоры предназначены для устройства наружного электроосвещения с воздушным (СИП) или подземным подводом кабеля, установки кронштейнов с осветительными приборами, а также рекламных щитов, дорожных знаков и других конструкций.


Номенклатура		Вес с учетом покрытия[2], кг	Нагрузка, т	Высота надземной части, м	Тип кронштейна	Диаметр верхней части, мм	Диаметр нижней части, мм	Заглубление, м
По ГОСТ 32947-2014	Марка по каталогу[1]			H		Dв	Dн	h1
МСО-ПГ-0,4-8/10-01-ц	СПГ-0,4-8/10-01-ц	178,5	0,4	8	Ф4, Ф5	90	240	2
МСО-ПГ-0,4-9/11,5-01-ц	СПГ-0,4-9/11,5-01-ц	211,6	0,4	9	Ф4, Ф5	90	250	2,5
МСО-ПГ-0,4-10/12,5-01-ц	СПГ-0,4-10/12,5-01-ц	240,4	0,4	10	Ф4, Ф5	90	265	2,5
МСО-ПГ-0,7-8/10-01-ц	СПГ-0,7-8/10-01-ц	249,4	0,7	8	Ф4, Ф5	90	280	2
МСО-ПГ-0,7-9/11,5-01-ц	СПГ-0,7-9/11,5-01-ц	310,7	0,7	9	Ф4, Ф5	90	310	2,5
МСО-ПГ-0,7-10/12,5-01-ц	СПГ-0,7-10/12,5-01-ц	363,7	0,7	10	Ф6, Ф7, Ф16	120	310	2,5
МСО-ПГ-1,0-8/10-01-ц	СПГ-1,0-8/10-01-ц	318,7	1,0	8	Ф9, Ф10, Ф15	150	320	2
МСО-ПГ-1,0-9/11,5-01-ц	СПГ-1,0-9/11,5-01-ц	390,4	1,0	9	Ф9, Ф10, Ф15	150	350	2,5
МСО-ПГ-1,0-10/12,5-01-ц	СПГ-1,0-10/12,5-01-ц	441,2	1,0	10	Ф9, Ф10, Ф15	150	385	2,5
МСО-ПГ-1,3-8/10-01-ц	СПГ-1,3-8/10-01-ц	393,7	1,3	8	Ф9, Ф10, Ф15	150	350	2
МСО-ПГ-1,3-9/11,5-01-ц	СПГ-1,3-9/11,5-01-ц	489,8	1,3	9	Ф9, Ф10, Ф15	150	390	2,5
МСО-ПГ-1,3-10/12,5-01-ц	СПГ-1,3-10/12,5-01-ц	552,6	1,3	10	Ф9, Ф10, Ф15	150	410	2,5
МСО-ПГ-1,8-9/11,5-01-ц	СПГ-1,8-9/11,5-01-ц	578,0	1,8	9	Ф19	180	455	2,5
МСО-ПГ-1,8-10/12,5-01-ц	СПГ-1,8-10/12,5-01-ц	653,4	1,8	10	Ф19	180	480	2,5
МСО-ПГ-2,0-9/11,5-01-ц	СПГ-2,0-9/11,5-01-ц	601,2	2,0	9	Ф19	180	480	2,5
МСО-ПГ-2,0-10/12,5-01-ц	СПГ-2,0-10/12,5-01-ц	683,7	2,0	10	Ф19	180	510	2,5


1 *Допускаются другие каталожные обозначения.*


2 *Вес, указанный в таблицах, является расчетным (теоретическим). Допускается отклонение фактического веса от расчетного.*

Опоры освещения соответствуют требованиям ГОСТ Р 32947-2014, СТО 15868508-001-2018 . Изготавливаются из стали марки ВСт3пс (С245), с возможностью использования стали 09Г2С (С345) для особых условий эксплуатации.


Продукция ООО «ПК «АртМеталлГрупп» проходит антикоррозийную обработку методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-2021, при этом литер "-ц" допускается не указывать. В других случаях необходимо указать тип соответствующего покрытия ("-б/п" — без покрытия, "-ц/л" — цинковое покрытие с последующей окраской).

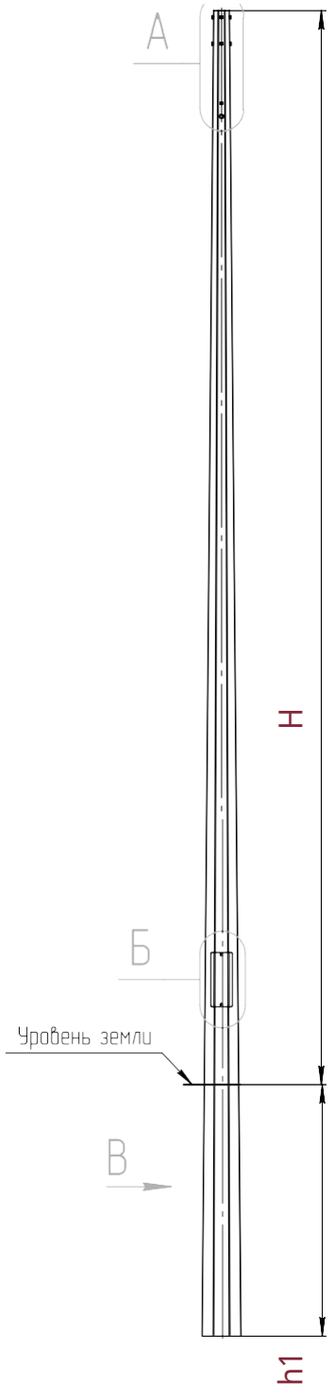

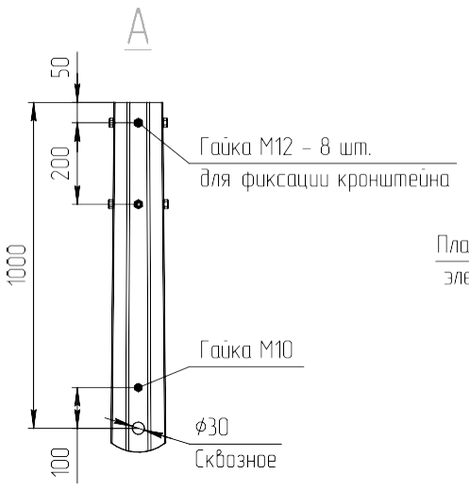

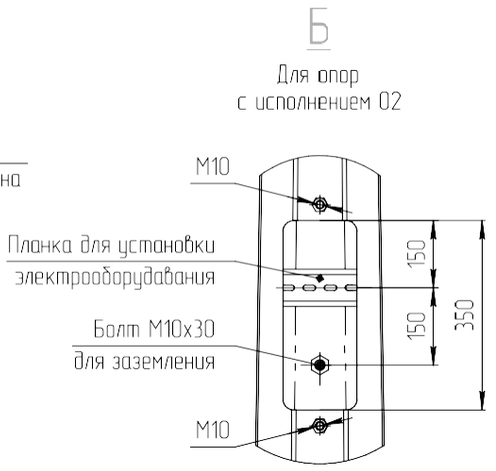



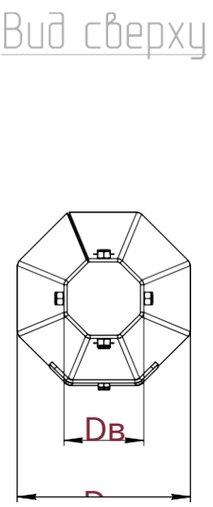

Способ подвода питающего кабеля:

01 – воздушный
02 – подземный

Силовые опоры исполнения "02" (с ревизионным лючком) являются универсальными и могут применяться вместо опор исполнения "01" (без лючка).

В комплект поставки входят:

- Опора
- Болты для крепления кронштейна, гайка заземления
- Планка для установки электрооборудования (для исполнения "02")
- Паспорт на изделие

Дополнительно к опоре необходимо заказать: кронштейн для осветительных приборов.