СИЛОВЫЕ ПРЯМОСТОЕЧНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ОПОРЫ

Силовые опоры предназначены для устройства наружного электроосвещения с воздушным (СИП) или подземным подводом кабеля, установки кронштейнов с осветительными приборами, а также рекламных щитов, дорожных знаков и других конструкций.

Номенклатура		Вес с учетом покрытия[2], кг	Нагрузка, т	Высота надземной части, м	Тип кронштейна[3]	Диаметр верхней части, мм	Диаметр нижней части, мм	Заглубление, м
По ГОСТ 32947-2014	Марка по каталогу[1]			H		Dв	Dн	h1
МСД-П-0,4-8,0/10,0-01-ц	СП-0,4-8,0/10,0-01-ц	309,5	0,4	8	О2/Ф10	168	219	2,0
МСД-П-0,4-8,5/10,5-01-ц	СП-0,4-8,5/10,5-01-ц	349,5	0,4	8,5	О2/Ф10	168	219	2,0
МСД-П-0,4-9,0/11,0-01-ц	СП-0,4-9,0/11,0-01-ц	358,1	0,4	9	О2/Ф10	168	219	2,0
МСД-П-0,4-10,0/12,0-01-ц	СП-0,4-10,0/12,0-01-ц	464,9	0,4	10	О2/Ф10	168	219	2,0
МСД-П-0,4-11,0/13,0-01-ц	СП-0,4-11,0/13,0-01-ц	453,1	0,4	11	О2/Ф10	168	273	2,0
МСД-П-0,7-8,0/10,0-01-ц	СП-0,7-8,0/10,0-01-ц	393,0	0,7	8	О3/Ф11	219	273	2,0
МСД-П-0,7-8,5/10,5-01-ц	СП-0,7-8,5/10,5-01-ц	443,9	0,7	8,5	О3/Ф11	219	273	2,0
МСД-П-0,7-9,0/11,0-01-ц	СП-0,7-9,0/11,0-01-ц	455,2	0,7	9	О3/Ф11	219	273	2,0
МСД-П-0,7-10,0/12,0-01-ц	СП-0,7-10,0/12,0-01-ц	632,6	0,7	10	О3/Ф11	219	273	2,0
МСД-П-1,0-8,0/10,0-01-ц	СП-1,0-8,0/10,0-01-ц	476,6	1,0	8	О3/Ф11	219	325	2,0
МСД-П-1,0-9,0/11,0-01-ц	СП-1,0-9,0/11,0-01-ц	535,6	1,0	9	О3/Ф11	219	325	2,0
МСД-П-1,0-10,0/12,0-01-ц	СП-1,0-10,0/12,0-01-ц	649,4	1,0	10	О3/Ф11	219	325	2,0
МСД-П-1,0-11,0/13,0-01-ц	СП-1,0-11,0/13,0-01-ц	767,7	1,0	11	О3/Ф11	219	325	2,0

1 *Допускаются другие каталожные обозначения.*


2 *Вес, указанный в таблицах, является расчетным (теоретическим). Допускается отклонение фактического веса от расчетного.*


3 *По умолчанию трубчатые опоры изготавливаются под кронштейн с типом крепления "О" (обечайка).*
В случае размещения на опоре кронштейна типа "Ф" (фланцевый), это необходимо дополнительно указать в заказе на производство.

Опоры освещения соответствуют требованиям ГОСТ Р 32947-2014 «Опоры стационарного электрического освещения», СТО 15868508-001-2018. В качестве конструкционного материала применяется сталь марки ВСт3пс, Ст20.


Продукция ООО «ПК «АртМеталлГрупп» проходит антикоррозийную обработку методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-2021, при этом литер "-ц" допускается не указывать. В других случаях необходимо указать тип соответствующего покрытия ("-б/п" — без покрытия, "-ц/л" — цинковое покрытие с последующей окраской).

Силовые прямостоечные трубчатые опоры

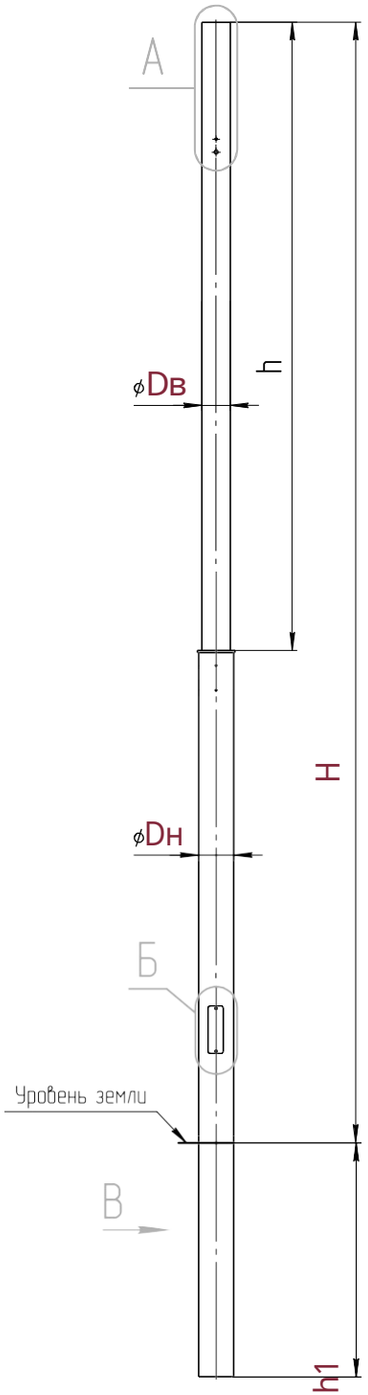


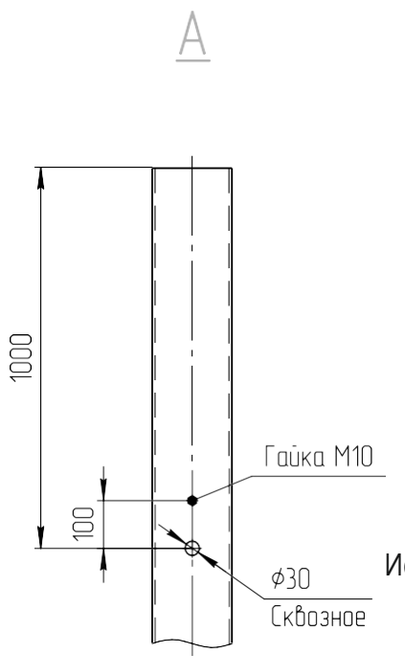

Исполнение:
кронштейн тип «0»

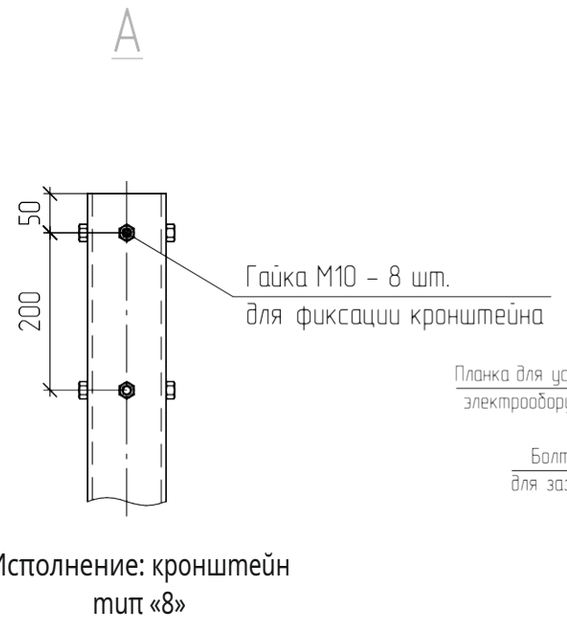

Исполнение: кронштейн
тип «8»

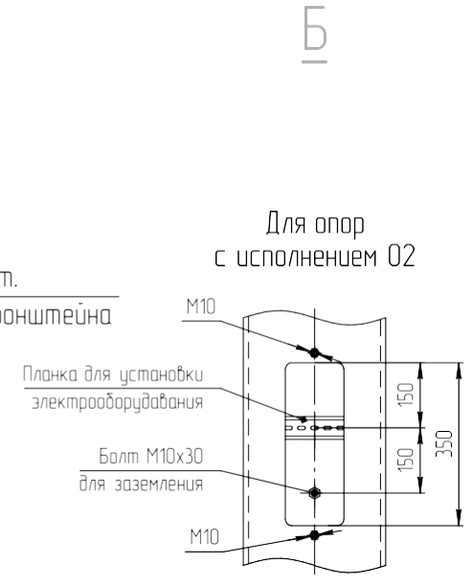



Способ подвода питающего кабеля:

01 – воздушный

02 – подземный

Силовые опоры исполнения "02" (с ревизионным лючком) являются универсальными и могут применяться вместо опор исполнения "01" (без лючка).

В комплект поставки входят:

- Опора
- Болты для крепления кронштейна, гайка заземления
- Планка для установки электрооборудования (для исполнения "02")
- Паспорт на изделие

Дополнительно к опоре необходимо заказать: кронштейн для осветительных приборов.